

PLANO DE EMERGENCIA


TODO EMPREITEIRO DEVE APRESENTAR UM PLANO DE EMERGENCIA DE SUA EMPRESA CONFORME ESTABELECE NR 10

OBSERVAÇÕES


TODO SERVIÇO DE LIGAR E DESLIGAR SUBESTAÇÕES É DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO EMPREITEIRO (POR MÃO MASSA) OS ELETRICISTAS DEVERÃO ESTAR USANDO ROUPA RISCO 2

* O EMPREITEIRO MONTA DESESCRIÇÃO DO SERVIÇO COM PASSO A PASSO DO PROCEDIMENTO, FERRAMENTAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS, OBJETIVO DO SERVIÇO. * A DESENERGIZAÇÃO DEVE SER ENVIADA PARA A UFU, COM O RESULTADO DE ANÁLISE O PROCEDIMENTO É APROVADO PARA EXECUÇÃO. OBI, ESTE FLUXOGRAMA, COMPREENDE UM ESBOÇO DO QUE DEVE SER EXECUTADO NO PROCEDIMENTO.


LEGENDA

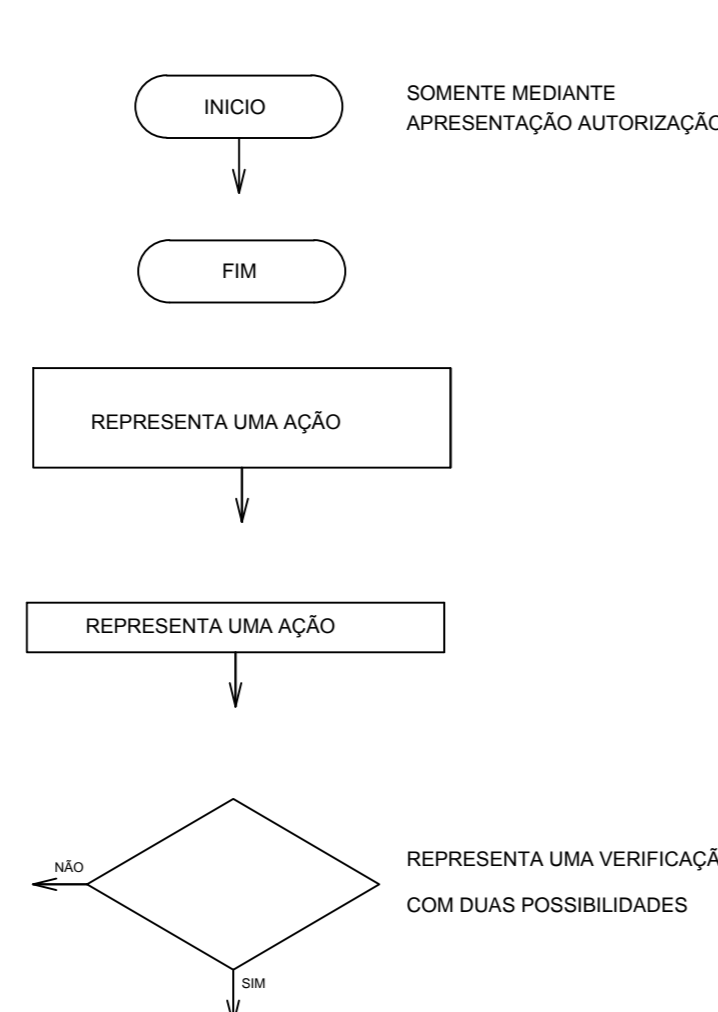


PROCEDIMENTO DE DESENERGIZAÇÃO SE

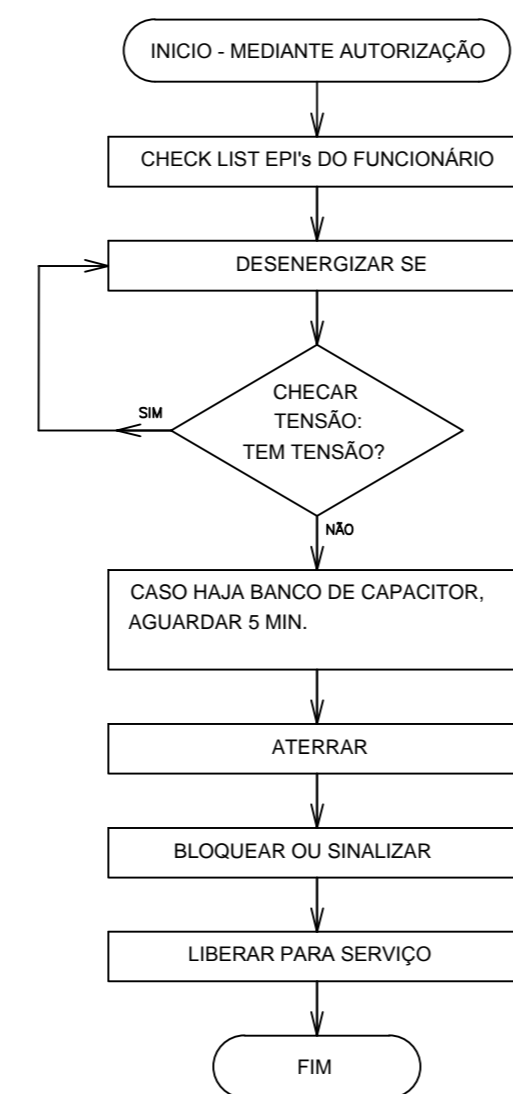

PROCEDIMENTO DE ENERGIZAÇÃO SE

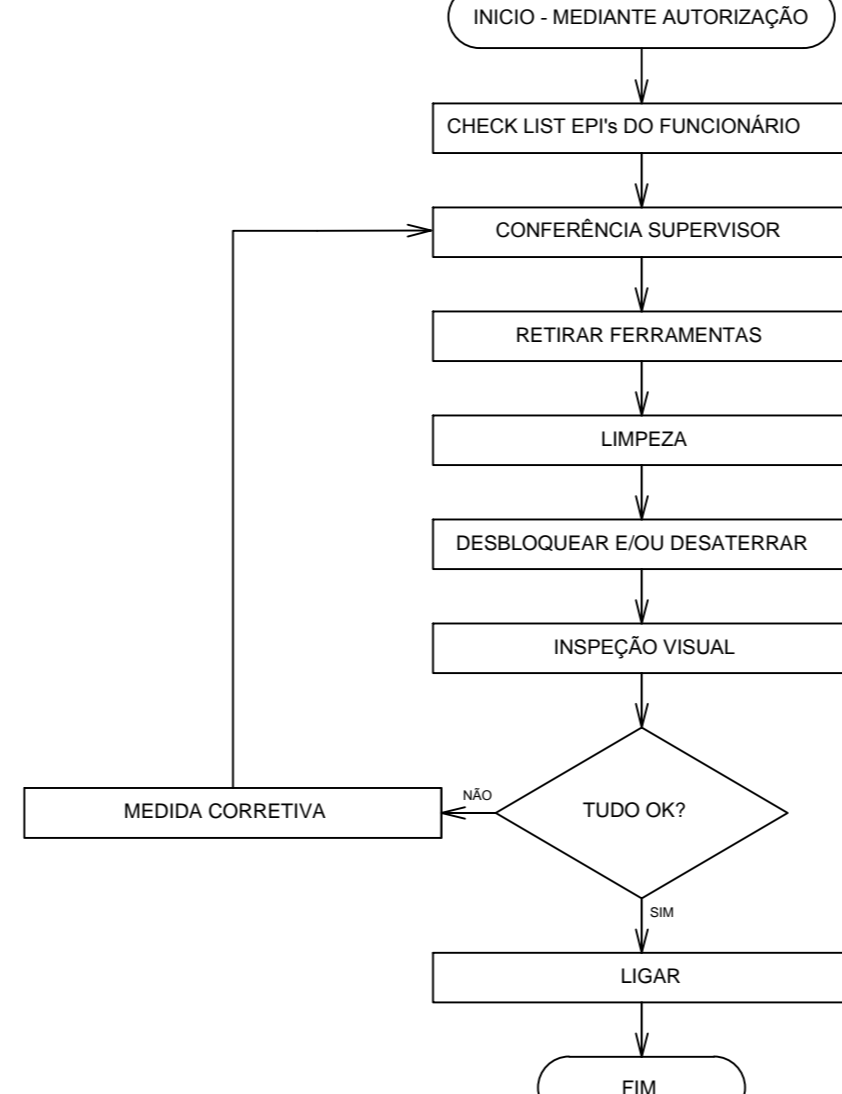

TROCA DOS CABOS DE MÉDIA TENSÃO (13,8 kV)

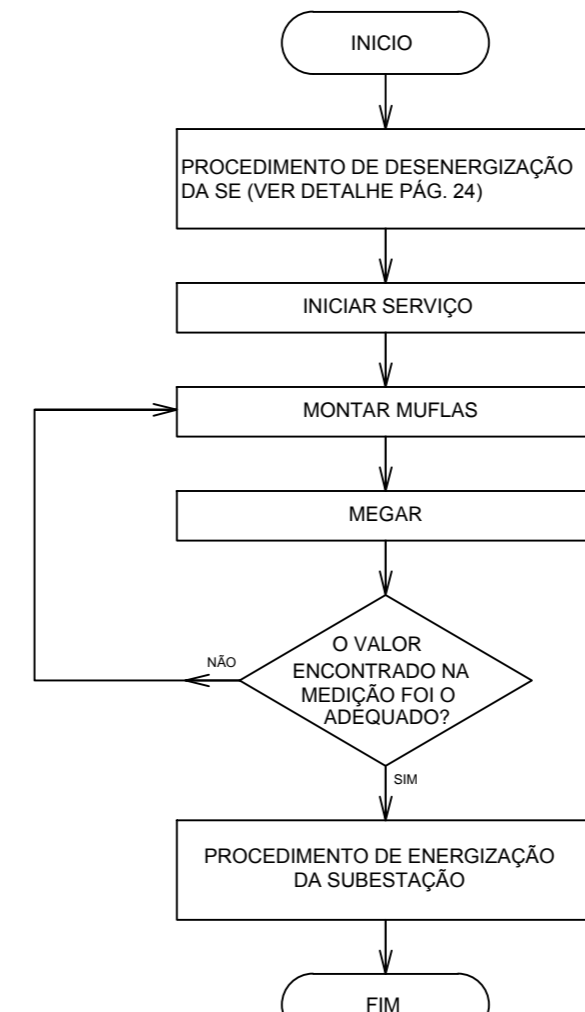

TROCA DE EQUIPAMENTOS OU DISPOSITIVOS

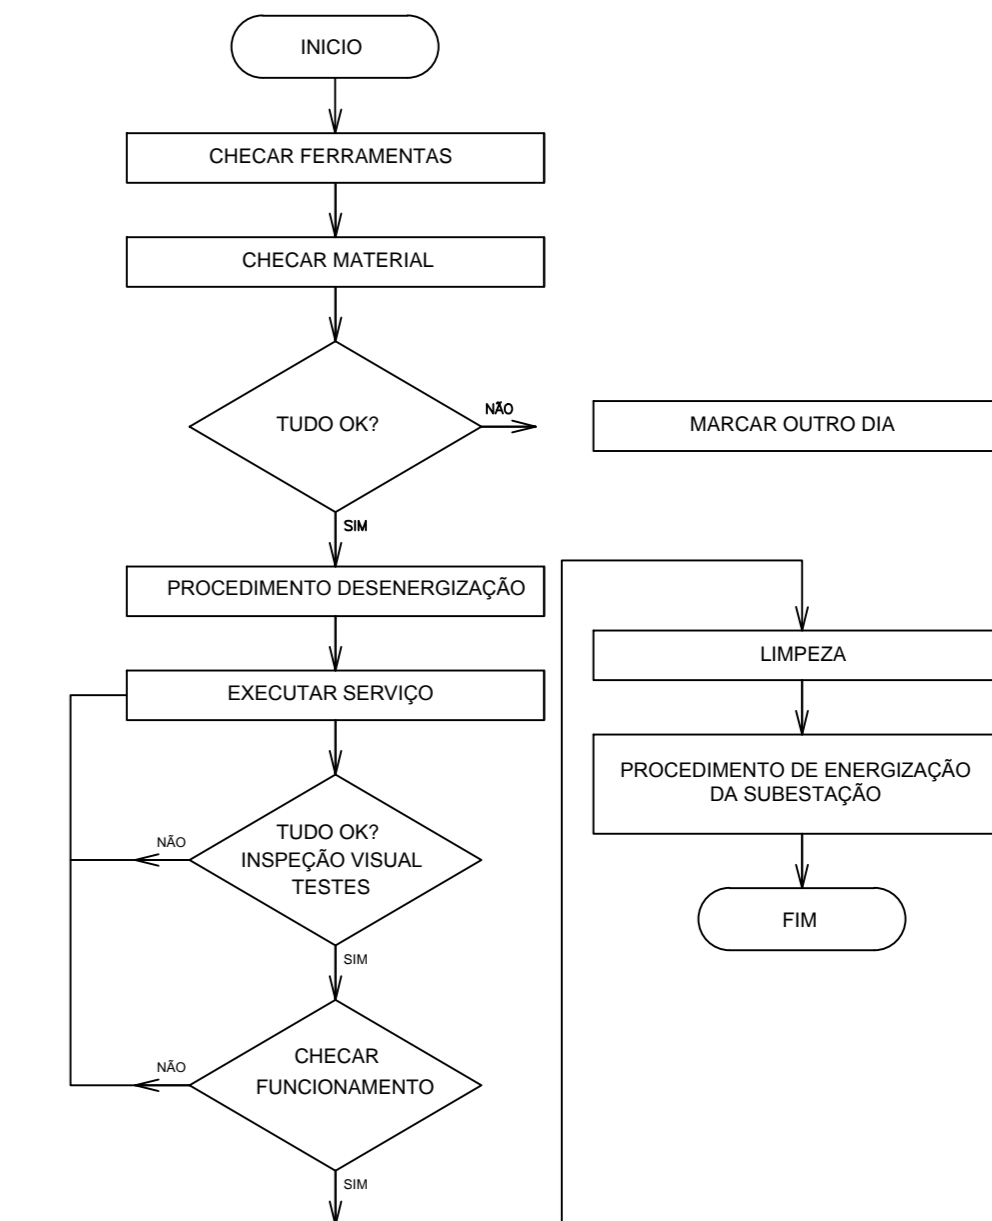


Table with 3 columns: Data iniciais, Data de término, and Área de trabalho. It lists various safety equipment and measures for electrical work, such as fall protection, eye protection, and fire safety.

Permissão de Trabalho

Form for 'Permissão de Trabalho' (Work Permit) with fields for identification, local, activity, and a checklist of safety risks and measures.

Termo de Responsabilidade e Autorização para entrada em Subestação de Energia

Form for 'Termo de Responsabilidade e Autorização para entrada em Subestação de Energia' (Statement of Responsibility and Authorization for entry into an Energy Substation).

NR 35

- O EMPREITEIRO DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE NR35 DOS FUNCIONÁRIOS QUE EXECUTARÃO SERVIÇOS.
- OS FUNCIONÁRIOS DEVEM TER E UTILIZAR TODOS OS EPIS E EPI.
- DEVEM SER APRESENTADAS AS PERMISSÕES DE TRABALHO.

Table with 3 columns: REVISÃO, DATA, OBSERVAÇÕES. It is a revision log for the document.

Form for project information including title (PROJETO ELÉTRICO), local (BARRAGEM DE APÓD MONTE CARMELO), and drawing details (DESENHO: BASSI, DATA: MARÇO/2016).