


VISTA 01 - GRUPO DE PROPRIEDADES OPTICAS - GPOTM

esc 1/50


Levramento 1x Sala 45

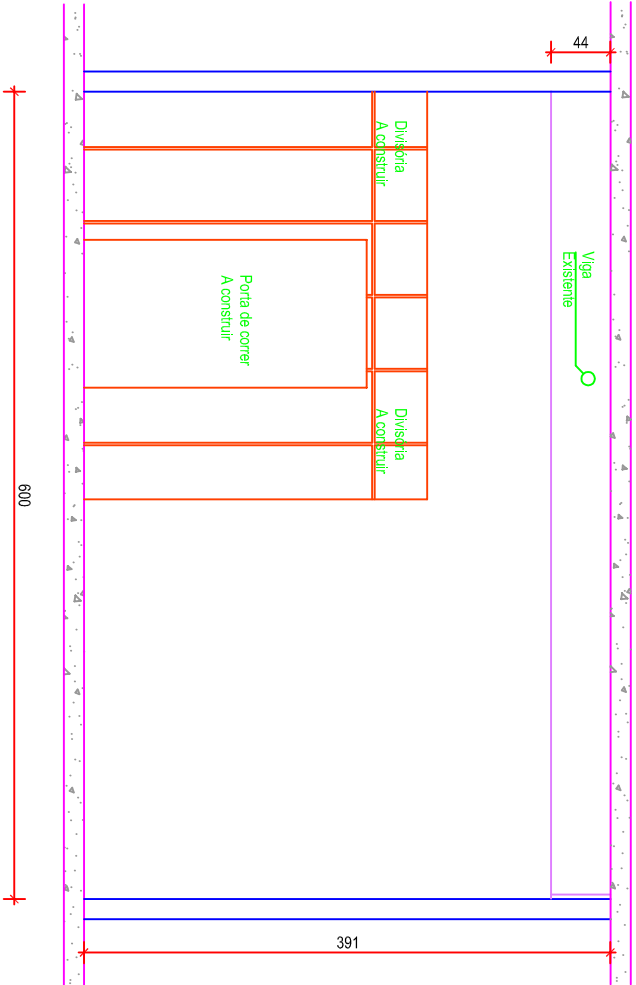

VISTA 05 - GRUPO DE PROPRIEDADES OPTICAS - GPOTM

esc 1/50

Adequação 1x Sala 45









VISTA 01 - GRUPO DE PROPRIEDADES OPTICAS - GPOTM

esc 1/50

Adequação 1x Sala 45

LEGENDA/ ESPECIFICAÇÕES	
	PONTO ILUMINAÇÃO
	REGISTRO
	TOMADA UNIVERSAL ALTA
	TOMADA UNIVERSAL MÉDIA
	TOMADA UNIVERSAL BAIXA
	TELEFONE/ INTERNET
	INTERRUPTOR
	CAIXA DE PASSAGEM EM VISTA
	TOMADA UNIFILAR EM VISTA
	CALHA
	TOMADA DOIS PONTOS EM VISTA
	TOMADA ESPECIAL PARA AR CONDICIONADO
	CAIXA DE PASSAGEM EM VISTA
	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO
	AR CONDICIONADO



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE LABORATÓRIOS
DE PESQUISA DA UFU
GRUPO DE PROPRIEDADES ÓPTICAS E TÉRMICAS DE MATERIAS

DATA: DEZEMBRO/2013
COORDENAÇÃO: ARQ. JOAO BATISTA SOARES - ORCIB
TÉCNICOS: BRUNO RIBEIRO

FOLHA 07/07

CAMPUS SANTA MÔNICA
BLOCO 1X