



VISTA 04 - ADEQUAÇÃO LAB. FÍSICA COMPUTACIONAL APLICADA
À BIOLOGIA E MEDICINA - LFCABM - 1X 48

esc 1/50

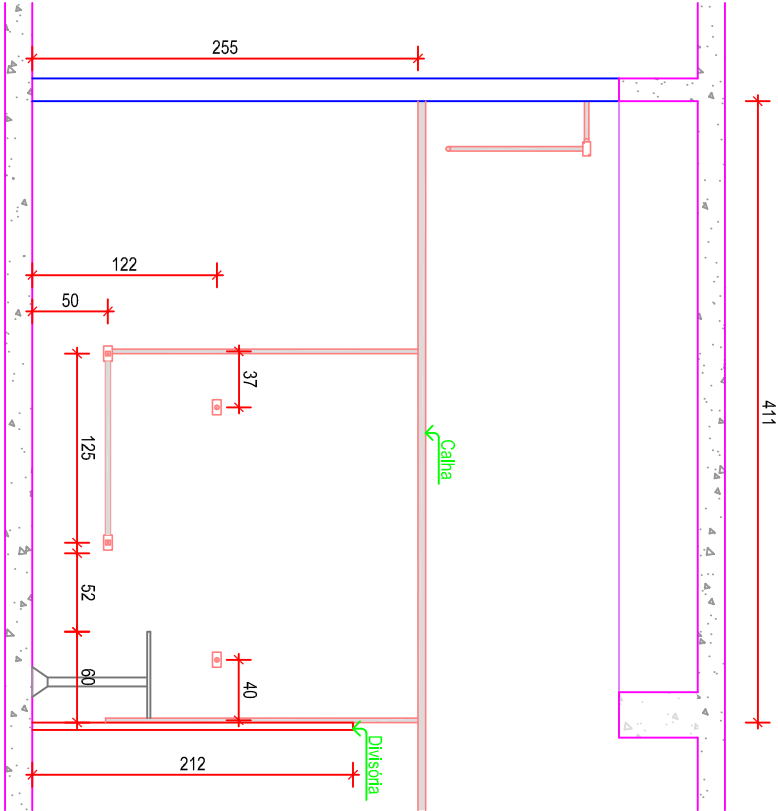

VISTA 02 - ADEQUAÇÃO LAB. FÍSICA COMPUTACIONAL APLICADA
À BIOLOGIA E MEDICINA - LFCABM - 1X 48

esc 1/50

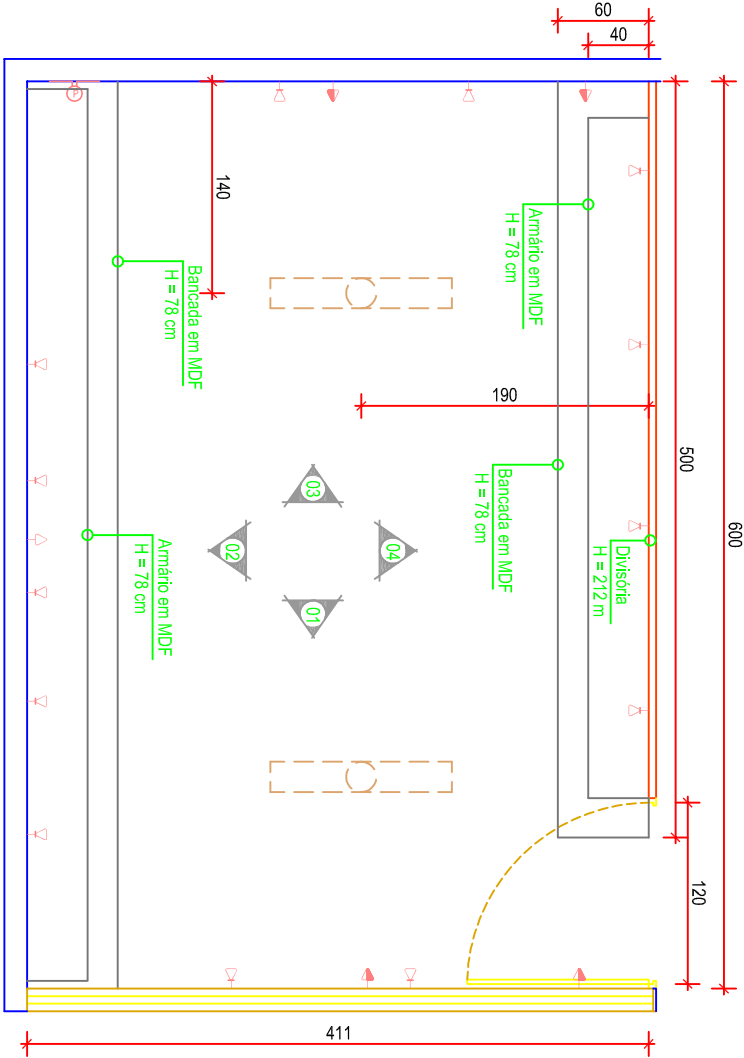

PLANTA BAIXA E ILUMINAÇÃO - ADEQUAÇÃO LAB. FÍSICA COMPUTACIONAL
APLICADA À BIOLOGIA E MEDICINA - LFCABM - 1X 48

esc 1/50

LEGENDA	
	PONTO ILUMINAÇÃO
	REGISTRO
	TOMADA UNIVERSAL ALTA
	TOMADA UNIVERSAL MÉDIA
	TOMADA UNIVERSAL BAIXA
	TELEFONE/ INTERNET
	INTERRUPTOR
	CAIXA DE PASSAGEM EM VISTA
	TOMADA UNIFILAR EM VISTA
	CALHA
	INTERRUPTOR EM VISTA
	CAIXA DE PASSAGEM EM VISTA
	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO
	AR CONDICIONADO

ESPECIFICAÇÕES
1-Foi enviado um arquivo em anexo ao edital cujo desenho prevê uma parede em dry wall, e a relocação da porta de entrada. Vale ressaltar que estes serviços não estão contemplado no edital. Em função disto, o projeto e o orçamento só contemplará o escopo definido no edital 04/2013.
2- A bancada solicitada é no tamanho de 5m contudo esta estrutura prejudicará a abertura da porta.
3- Como não contam as dimensões dos armários, os mesmo foram a-dediquados ao tamanho das bancadas.