




Planta Baixa - LNMIS - SALA 1x 36 B  
esc 1/50 Levantamento




Planta Baixa - LNMIS - Sala 1x 36 B  
esc 1/50 Adequação




VISTA 03 - LNMIS  
esc 1/50 Levantamento



VISTA 03 - LNMIS  
esc 1/50 Adequação




VISTA 04 - Laboratório de Novos Materiais Isolantes e Semicondutores - LNMIS  
esc 1/50 Levantamento

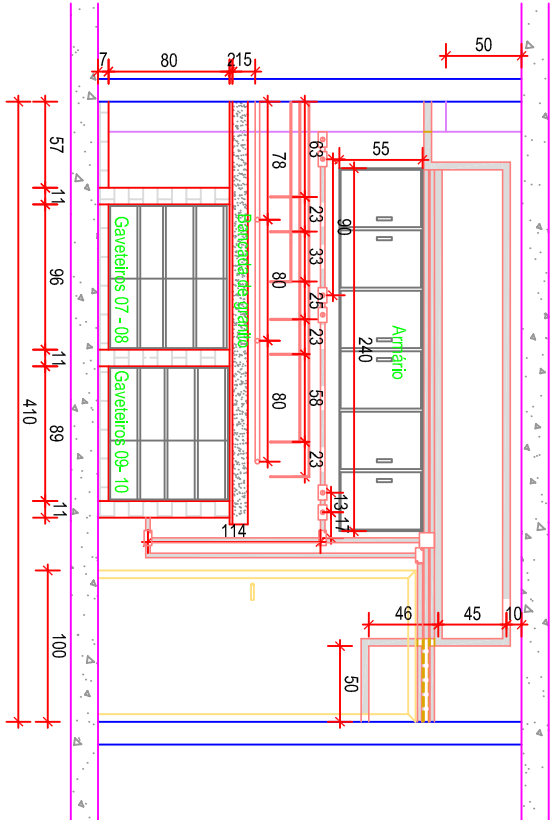

VISTA 04 - Laboratório de Novos Materiais Isolantes e Semicondutores - LNMIS  
esc 1/50 Adequação

LEGENDA/ ESPECIFICAÇÕES	
	PONTO ILUMINÇÃO
	REGISTRO
	TOMADA UNIVERSAL ALTA
	TOMADA UNIVERSAL MÉDIA
	TOMADA UNIVERSAL BAIXA
	TELEFONE/ INTERNET
	INTERRUPTOR
	CAIXA DE PASSAGEM EM VISTA
	TOMADA UNIFILAR EM VISTA
	CALHA
	INTERRUPTOR EM VISTA
	TOMADA DOIS PONTOS EM VISTA
	TOMADA ESPECIAL PARA AR CONDICIONADO
	CAIXA DE PASSAGEM EM VISTA
	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO
	AR CONDICIONADO



VISTA 03 - Capela - LNMIS  
esc 1/50 Adequação



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE LABORATÓRIOS  
DE PESQUISA DA UFU

LABORATÓRIO DE NOVOS MATERIAIS ISOLANTES E SEMICONDUTORES - LNMIS

DATA: SETEMBRO/2013  
COORDENAÇÃO: ARO. JOAO BATISTA SOARES - DINCIB  
TÉCNICOS: BRUNO CESAR SILVA RIBEIRO

CAMPUS SANTA MÔNICA  
BLOCO 1X