

LEGENDA/ ESPECIFICAÇÕES	
	PONTO ILUMINÇÃO
	REGISTRO
	TOMADA UNIVERSAL ALTA
	TOMADA UNIVERSAL MÉDIA
	TOMADA UNIVERSAL BAIXA
	TELEFONE/ INTERNET
	INTERRUPTOR
	CAIXA DE PASSAGEM EM VISTA
	TOMADA UNIFILAR EM VISTA
	CALHA
	INTERRUPTOR EM VISTA
	TOMADA DOIS PONTOS EM VISTA
	TOMADA ESPECIAL PARA AR CONDICIONADO
	CAIXA DE PASSAGEM EM VISTA
	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO
	AR CONDICIONADO

PLANTA BAIXA - GRUPO DE PROPRIEDADES ÓPTICAS - GPOTM


esc 1/50

Levantamento 1x Sala 35

PLANTA BAIXA - GRUPO DE PROPRIEDADES ÓPTICAS - GPOTM

esc 1/50


Adequação 1x Sala 35

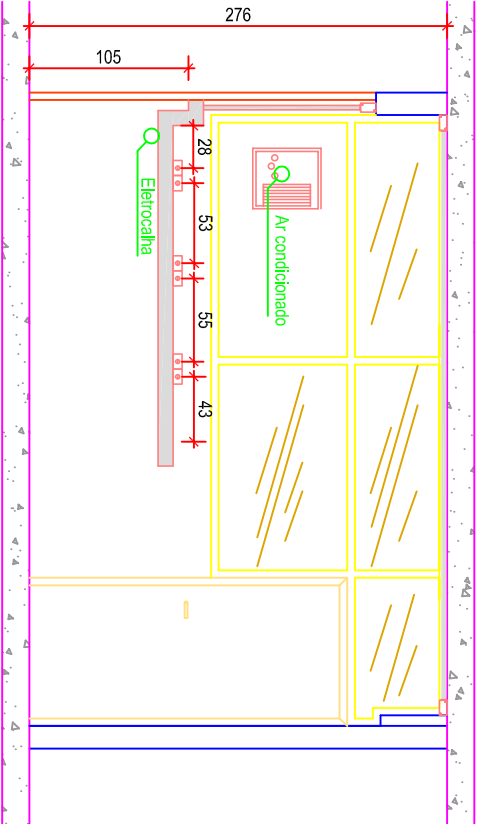

VISTA 04 - GRUPO DE PROPRIEDADES ÓPTICAS - GPOTM

esc 1/50


Levantamento 1x Sala 35

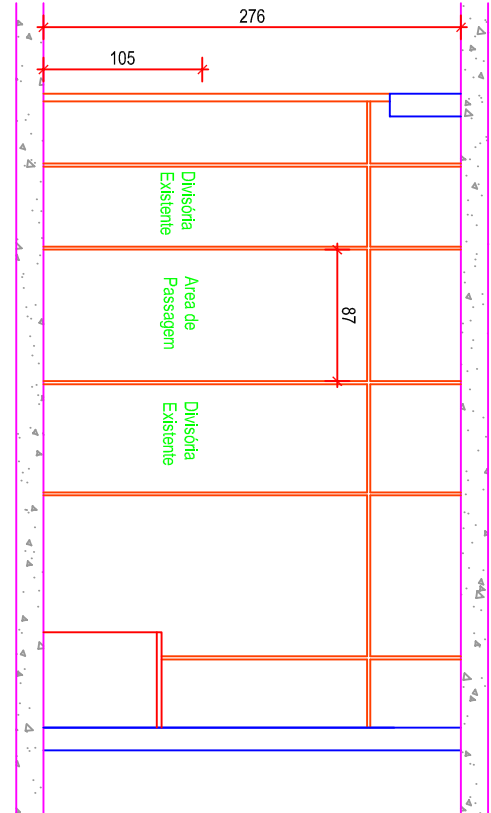

VISTA 06 - GRUPO DE PROPRIEDADES ÓPTICAS - GPOTM

esc 1/50


Levantamento 1x Sala 35

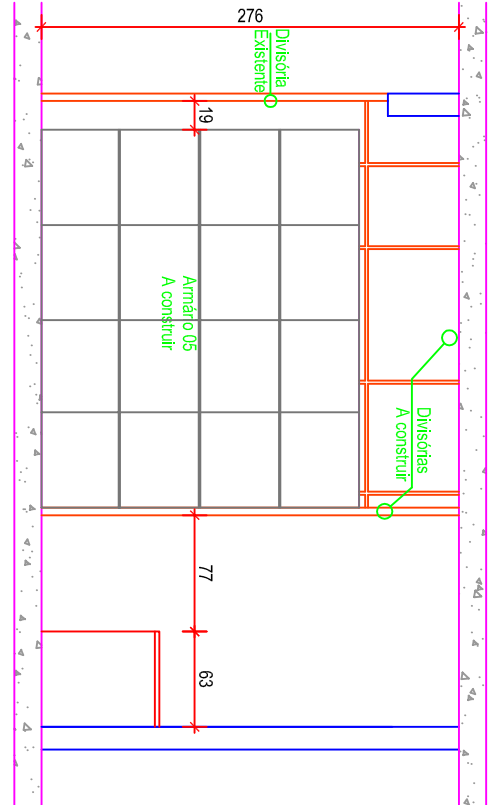

VISTA 06 - GRUPO DE PROPRIEDADES ÓPTICAS - GPOTM

esc 1/50

Adequação 1x Sala 35

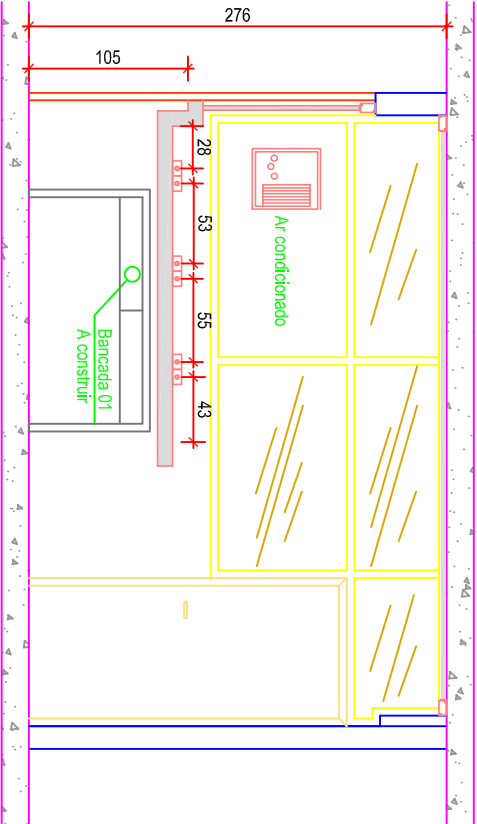

VISTA 04 - GRUPO DE PROPRIEDADES ÓPTICAS - GPOTM

esc 1/50

Adequação



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE LABORATÓRIOS
DE PESQUISA DA UFU
GRUPO DE PROPRIEDADES ÓPTICAS E TÉRMICAS DE MATERIAS

DATA: DEZEMBRO/2013
COORDENAÇÃO: ARQ. JOAO BATISTA SOARES - ORCB
TÉCNICOS: BRUNO RIBEIRO

CAMPUS SANTA MÔNICA
BLOCO 1X